



露營場污水管理規範

Q1 應符合哪些規範？

- 飲用水管理條例：飲用水水質保護區內無污染水源水質行為，如傾倒、施放或棄置垃圾、灰渣、土石……等
- 水污染防治法：環境部113.1.16公告修正「禁止足使水污染行為」，增列水污染管制區內露營場產生之污水應收集處理（自114.3.1起施行）

Q2 露營場可能產生哪些污水？

- 沖洗式廁所排水
- 生活雜排水
(浴室、洗手台)

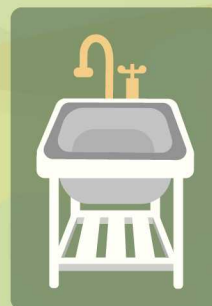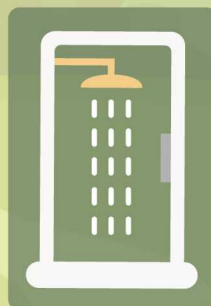

Q3 產生的污水要收集處理嗎？

(納入污水下水道系統、集中處理場或委託廢水代處理業處理者除外)

- 應收集並設置建築物污水處理設施處理
- 排放水質應符合放流水標準



合法露營場污水收集處理 - 示意圖



以桃園○○
既有露營場為例

※ 各露營場依其服務量能及場域特性，
規劃適合之污水收集處理方式及處理容量



水污染管制區內



服務人數約12人
預估污水量約2.4CMD



露營場產生的所有污水，
全量收集至建築物污水
處理設施處理



廁所



洗手台



浴室



污水收集流向



化糞池



環境部
Ministry of Environment



113.1.16環境部公告修正【禁止足使水污染行為】 自114.3.1起施行

管制對象

水污染管制區內露營場
沖洗式廁所排水及生活雜排水



管制方式

(採納入污水下水道系統、集中處理場或委託廢水代處理業處理者除外)

- 收集污水
- 設置建築物污水處理設施
- 排放水質符合放流水標準

相關詳細資訊




修正公告



環保指引



露營場申請範本

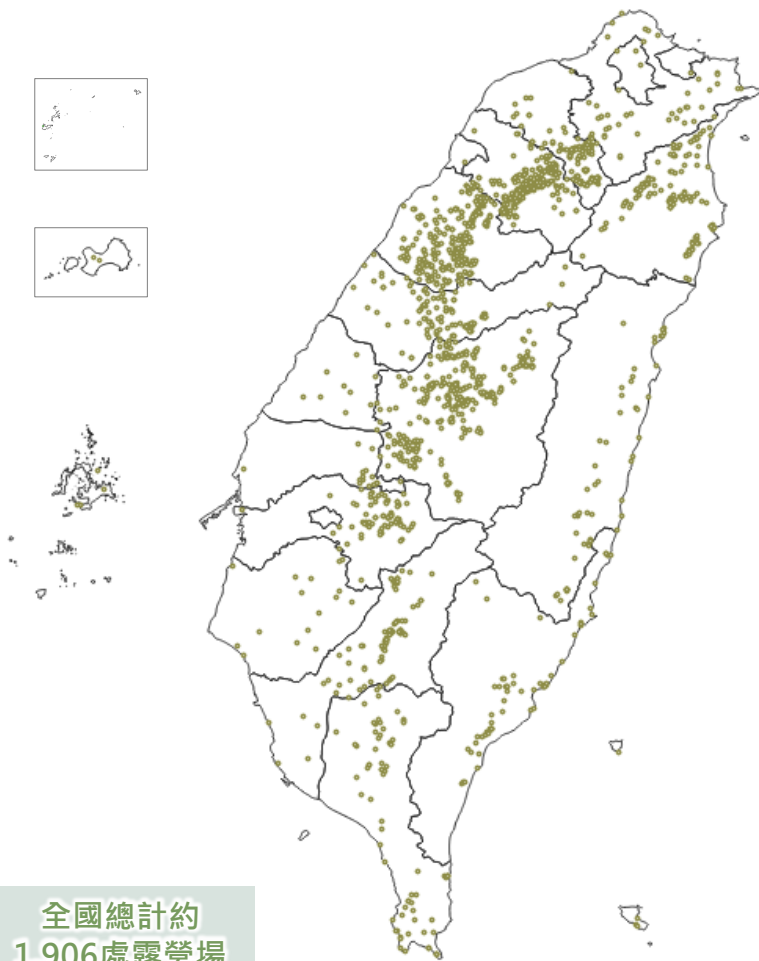

全國總計約
1,906處露營場

資料來源：交通部觀光署114.2.3露營場資訊平台資料

露營場污水收集處理-常見問答FAQ_(1/3)

113.6.17訂定
113.10.22第一次修正
113.11.4第二次修正



Q₁ 該怎麼做才能符合規範呢？

1

是否已收集露營場產生的沖洗式廁所排水及生活雜排水？

2

是否已設置建築物污水處理設施處理所有污水？

3

哪裡可取得建築物污水處理設施相關資訊？



審定登記認可之處理設施



Q₂ 污水處理設施處理量該如何計算？

考量露營場經營型態多樣且污水量變動大之特性，得依其服務量能及場域特性，規劃設計適合之調勻設備及污水處理設施處理容量。

註：污水處理設施處理量得參考「建築物污水處理設施設計技術規範」建築物污水處理設施使用人數、污水量及水質參考表，設計基準以每人每日污水排放量0.2立方公尺為原則。

露營場污水收集處理-常見問答FAQ_(2/3)

113.6.17訂定
113.10.22第一次修正
113.11.4第二次修正



Q₃ 可否以流動廁所或衛浴之貯存設施，並定期請廠商清運，作為露營場污水處理方式？

露營場規劃設置流動廁所或衛浴作為污水收集設施並輔以清除機構載運清除者，如未具污水處理功能，則非屬規範之建築物污水處理設施。



Q₄ 「廢水代處理業」定義？

依據水污染防治法事業分類及定義，廢水代處理業係指受他人委託處理廢（污）水之事業。



Q₅ 既有化糞池需要移除嗎？廁所以外之生活雜排水可納入化糞池處理嗎？

本公告係為禁止足使水污染之行為，無強制規範既有化糞池需移除或污水收集方式。惟化糞池大多僅收集處理廁所排出之糞尿污水，廁所以外之生活雜排水，仍應收集妥善處理。



Q₆ 污水處理設施處理後，排放水質是否須符合相關水質標準？

排放水質應符合建築物污水處理設施放流水標準。



Q₇ 污水處理設施設置後，需要操作維運嗎？

依建築物污水處理設施處理建造、清理及管理規定：

1. 應依建築物污水處理設施定期管理及清理，其設計功能不明者，應每年至少管理及清理1-2次。
2. 應紀錄建築物污水處理設施操作維護、管理及定期清理情形，紀錄應保存至少3年。
3. 建築物污水處理設施，依設計設置之人孔不得封閉，以利定期管理及清理。